

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GEVAUDAN

eau potable

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 07/11/2025

Reçu en préfecture le 07/11/2025

Publié le



Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable présenté conformément à l'article L22245 du code général des collectivités territoriales

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr, rubrique « l'Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

Table des matières

1.	Caractérisation technique du service	4
1.1.	Présentation du territoire desservi.....	4
1.2.	Mode de gestion du service	4
1.3.	Estimation de la population desservie (D101.1).....	5
1.4.	Nombre d'abonnés	5
1.5.	Eaux brutes	6
1.5.1.	Prélèvement sur les ressources en eau	6
1.5.2.	Achats d'eaux brutes	9
1.6.	Eaux traitées.....	9
1.6.1.	Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2024.....	9
1.6.2.	Production	9
1.6.3.	Achats d'eaux traitées	12
1.6.4.	Volumes vendus au cours de l'exercice	13
1.6.5.	Autres volumes.....	13
1.6.6.	Volume consommé autorisé	14
1.7.	Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements).....	14
2.	Tarification de l'eau et recettes du service	15
2.1.	Modalités de tarification	15
2.2.	Facture d'eau type (D102.0)	17
2.3.	Recettes.....	18
3.	Indicateurs de performance	19
3.1.	Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1).....	19
3.2.	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)	19
3.3.	Indicateurs de performance du réseau.....	21
3.3.1.	Rendement du réseau de distribution (P104.3)	21
3.3.2.	Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3).....	22
3.3.3.	Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3).....	22
3.3.4.	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)	23
3.4.	Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)	23
3.5.	Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1)	24
3.6.	Délai maximal d'ouverture des branchements (D151.0 et P152.1).....	24
3.7.	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2)	25
3.8.	Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0)	26
3.9.	Taux de réclamations (P155.1)	26
4.	Financement des investissements.....	27
4.1.	Branchements en plomb.....	27
4.2.	Montants financiers.....	27
4.3.	État de la dette du service	27
4.4.	Amortissements	27
4.5.	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service	28
4.6.	Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice	28
5.	Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau.....	29
5.1.	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)	29
5.2.	Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)	29
6.	Tableau récapitulatif des indicateurs	30

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi



Le service est géré au niveau communal
 intercommunal

- Nom de la collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GEVAUDAN
- Nom de l'entité de gestion : eau potable
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes
- Compétences liées au service :

	Oui	Non
Production	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection de l'ouvrage de prélèvement ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traitement ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transfert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stockage ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distribution	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) A compléter

- Territoire desservi : Antrenas, Bourgs sur Colagne, Gabrias, Grèzes, Le Buisson, Marvejols, Montrodat, Palhers, Recoules-de-Fumas, Saint-Bonnet-de-Chirac, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Léger-de-Peyre
- Existence d'une CCSPL Oui Non
- Existence d'un schéma de distribution au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT Oui, date d'approbation* : Non en cours de réalisation
- Existence d'un règlement de service Oui, date d'approbation* : 14/10/2021. Non
- Existence d'un schéma directeur Oui, date d'approbation* : Non en cours de réalisation

1.2. Mode de gestion du service



Le service est exploité en Régie par Régie à autonomie financière

* Approbation en assemblée délibérante

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)



Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'eau potable dessert **9 500** habitants au 31/12/2024 (9 500 au 31/12/2023).

1.4. Nombre d'abonnés



Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.


Le service public d'eau potable dessert **5 088** abonnés au 31/12/2024 (5 014 au 31/12/2023).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 24,13 abonnés/km au 31/12/2024 (23,77 abonnés/km au 31/12/2023).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1,87 habitants/abonné au 31/12/2024 (1,89 habitants/abonné au 31/12/2023).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 89,85 m³/abonné au 31/12/2024. (96,31 m³/abonné au 31/12/2023).

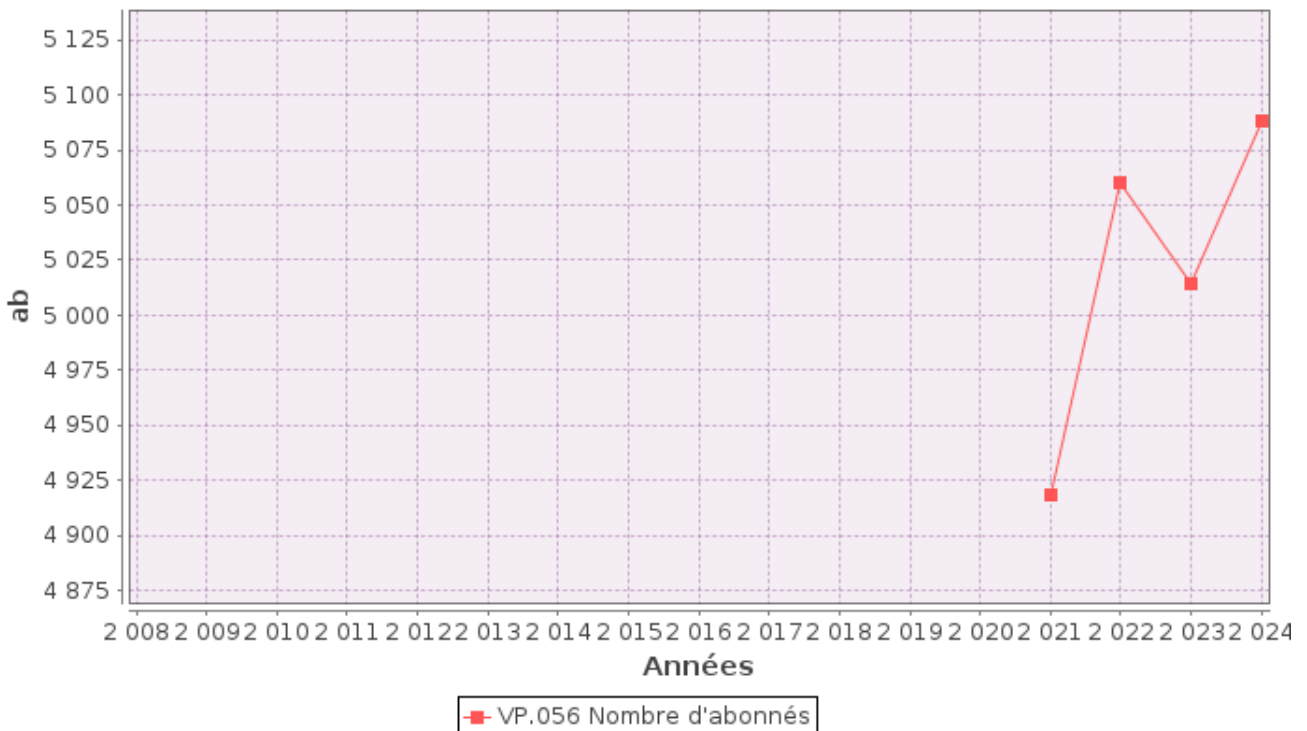

1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau




Le service public d'eau potable prélève 883 328 m³ pour l'exercice 2024 (886 426 pour l'exercice 2023).

Ressource et implantation	Volume prélevé durant l'exercice 2023 en m ³	Volume prélevé durant l'exercice 2024 en m ³	Variation en %
Forage LES BORIES	7 910	2 333	-70,5%
Source REDONDEL	435	730	67,8%
Source de SAINTE THECLE	434	730	68,2%
Combettes amont	537	587	9,3%
Pic du Mus	1 230	2 370	92,7%
Combettes aval	537	587	9,3%
Saint Laurent	1 531	835	-45,5%
Cloutchs	537	592	10,2%
Sinières-Planes	1 148	1 101	-4,1%
Chaldecoste	1 075	1 107	3%
Rouchat Sud	538	587	9,1%
la Devèze	256	267	4,3%
Patus	3 317	3 014	-9,1%
Rouchat Nord	537	587	9,3%
Taupinet	425	425	0%
Las Couas Haut	2 827	2 578	-8,8%
Pradas aval	3 317	3 015	-9,1%
Souveyranne milieu	5 590	9 715	73,8%
Fount panatrice 1 amont	5 014	3 805	-24,1%
Le Sauvage	340	340	0%
Pradas amont	3 317	3 015	-9,1%
Souveyranne amont	5 589	9 715	73,8%
Combettes milieu	537	587	9,3%
Fount panatrice 2 aval	5 014	3 805	-24,1%
Le Muret	510	510	0%
Bessiere	7 115	7 141	0,4%
Las Couas bas	0	0	___%
Rouveyrette	371	126	-66%

Camponne	3 952	6 261	
Fount panatrice ancienne	5 014	3 805	-24,1%
Les Taillades	7 115	7 142	0,4%
Souveyranne Aval inférieur	4 124	8 535	107%
COLAGNE	537 287	514 599	-4,2%
Lou Brujas Amont	2 184	3 082	41,1%
Trou penché ouest (Aval)	656	631	-3,8%
Baldassé	846	261	-69,2%
Trou penché est (Amont)	656	631	-3,8%
Martinat 4 Amont	124	447	260,5%
Les Planchettes aval	2 184	3 083	41,2%
Puits Espères	7 033	5 796	-17,6%
Trou penché centre	656	631	-3,8%
Les Planchettes amont	2 184	3 082	41,1%
Martinat 3 milieu	124	447	260,5%
Saint Léger	0	0	___%
Source Combettes 2 Aval	4 152	3 143	-24,3%
Lou Brujas Aval	2 184	3 082	41,1%
Martinat 2 aval	124	447	260,5%
Martinat 1 et Collecteur	124	447	260,5%
Source Combettes 1 Amont	4 151	0	-100%
Salles Coulagnes	3 695	12 083	227%
L'Espérance	4 076	1 643	-59,7%
Source Gail 3	1 750	1 550	-11,4%
Soulier	5 023	4 657	-7,3%
Source Gail 4	1 750	1 550	-11,4%
Clujans amont Jalabert	255	170	-33,3%
Source Gail 5	1 749	1 550	-11,4%
Clujans aval	255	170	-33,3%
Source Gail 1	1 750	1 550	-11,4%
Captage de Romains	0	0	___%
Claurice	1 020	1 020	0%
Puits de Fages	31 892	34 680	8,7%

Source Gail 2	1 750	1 550	-11,4%
Vayrac	5 023	4 657	-7,3%
Puits du Boudet	40 384	43 899	8,7%
Limouzette haut (ouvrage amont)	18 577	18 496	-0,4%
Pejas-les-Vernets	3 376	7 001	107,4%
Channac haut	8 668	12 013	38,6%
Pejas-Soissels	3 377	7 001	107,3%
Limouzette bas (ouvrage amont)	18 577	18 496	-0,4%
Channac bas	8 688	12 012	38,3%
Brugers Aval	2 175	2 170	-0,2%
Les Estrets	1 581	1 878	18,8%
Félines	1 581	1 878	18,8%
Brugers Amont	2 175	2 170	-0,2%
Font Clavade	27 827	24 229	-12,9%
Bicheires	27 782	24 227	-12,8%
Entraygues	11 744	10 354	-11,8%
Serre	4 747	4 709	-0,8%
Truc César	317	209	-34,1%
Total	886 426	883 328	-0,3%

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 41%.

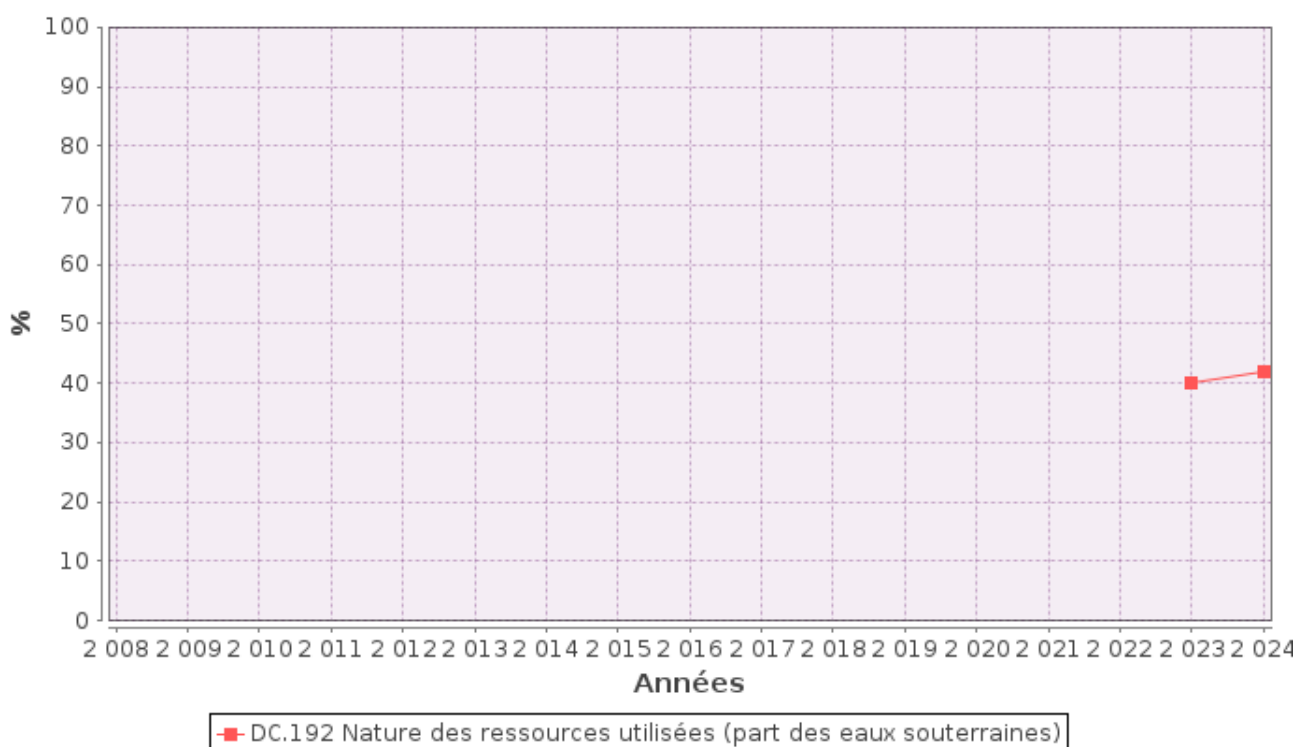

1.5.2. Achats d'eaux brutes




Si le service achète des eaux brutes qu'il traite lui-même :

Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2023 en m ³	Volume acheté durant l'exercice 2024 en m ³	Observations
Sans Objet	0	0	
Total	0	0	

1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2024

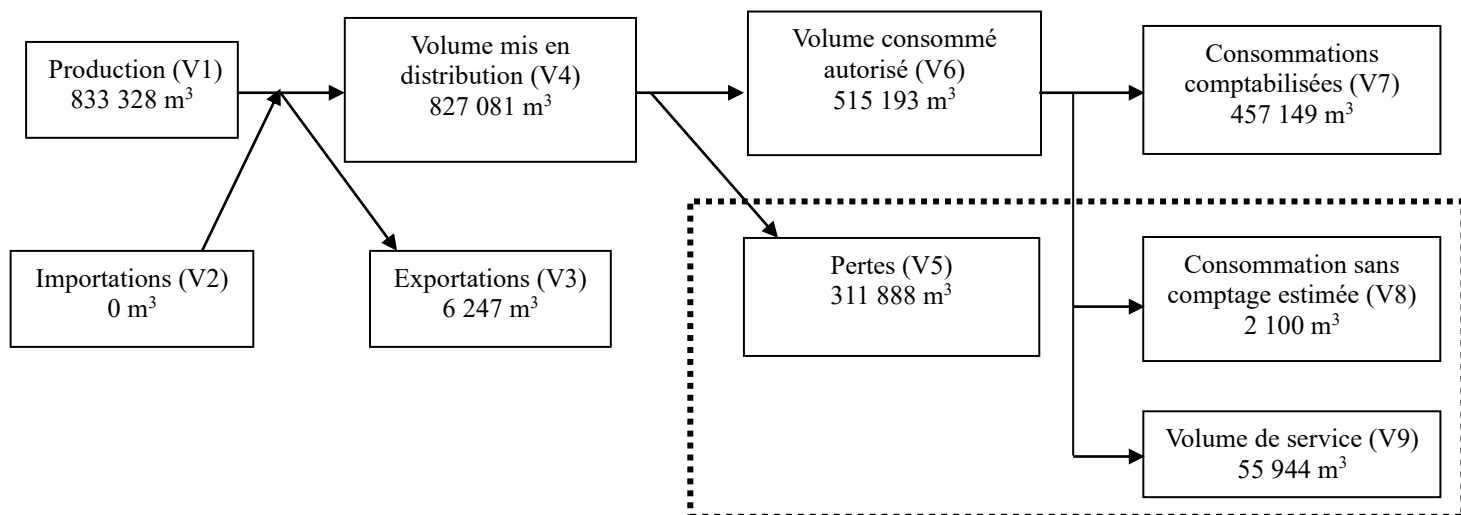

1.6.2. Production



Le service a 1 station de traitement.


Nom de la station de traitement	Type de traitement (cf. annexe)
Station de traitement de Marvejols	Coagulation/Floculation (WAC) + Filtre à sable

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

Ressource	Volume produit durant l'exercice 2023 en m ³	Volume produit durant l'exercice 2024 en m ³	Variation des volumes produits en %	Indice de protection de la ressource exercice 2024
Forage LES BORIES	7 910	2 333	-70,5%	80
Source REDONDEL	435	730	67,8%	60
Source de SAINTE THECLE	434	730	68,2%	60
Combettes amont	537	587	9,3%	60
Pic du Mus	1 230	2 370	92,7%	80
Combettes aval	537	587	9,3%	60
Saint Laurent	1 531	835	-45,5%	80
Cloutchs	537	592	10,2%	60
Sinières-Planes	1 148	1 101	-4,1%	80
Chaldecoste	1 075	1 107	3%	80
Rouchat Sud	538	587	9,1%	60
la Devèze	256	267	4,3%	60
Patus	3 317	3 014	-9,1%	60
Rouchat Nord	537	587	9,3%	60
Taupinet	425	425	0%	50
Las Couas Haut	2 827	2 578	-8,8%	40
Pradas aval	3 317	3 015	-9,1%	60
Souveyranne milieu	5 590	9 715	73,8%	60
Fount panatrice 1 amont	5 014	3 805	-24,1%	60
Le Sauvage	340	340	0%	50
Pradas amont	3 317	3 015	-9,1%	60
Souveyranne amont	5 589	9 715	73,8%	60
Combettes milieu	537	587	9,3%	60
Fount panatrice 2 aval	5 014	3 805	-24,1%	60
Le Muret	510	510	0%	80
Bessiere	7 115	7 141	0,4%	60
Las Couas bas	0	0	___%	40
Rouveyrette	371	126	-66%	60
Camponne	3 952	6 261	58,4%	60
Fount panatrice ancienne	5 014	3 805	-24,1%	60
Les Taillades	7 115	7 142	0,4%	60
Souveyranne Aval inférieur	4 124	8 535	107%	60

COLAGNE	487 287	464 599		
Lou Brujas Amont	2 184	3 082	41,1%	60
Trou penché ouest (Aval)	656	631	-3,8%	60
Baldassé	846	261	-69,2%	40
Trou penché est (Amont)	656	631	-3,8%	60
Martinat 4 Amont	124	447	260,5%	60
Les Planchettes aval	2 184	3 083	41,2%	60
Puits Espères	7 033	5 796	-17,6%	60
Trou penché centre	656	631	-3,8%	60
Les Planchettes amont	2 184	3 082	41,1%	60
Martinat 3 milieu	124	447	260,5%	60
Saint Léger	0	0	___%	50
Source Combettes 2 Aval	4 152	3 143	-24,3%	60
Lou Brujas Aval	2 184	3 082	41,1%	60
Martinat 2 aval	124	447	260,5%	60
Martinat 1 et Collecteur	124	447	260,5%	60
Source Combettes 1 Amont	4 151	0	-100%	50
Salles Coulagnes	3 695	12 083	227%	50
L'Espérance	4 076	1 643	-59,7%	60
Source Gail 3	1 750	1 550	-11,4%	60
Soulier	5 023	4 657	-7,3%	60
Source Gail 4	1 750	1 550	-11,4%	60
Clujans amont Jalabert	255	170	-33,3%	60
Source Gail 5	1 749	1 550	-11,4%	60
Clujans aval	255	170	-33,3%	60
Source Gail 1	1 750	1 550	-11,4%	60
Captage de Romains	0	0	___%	60
Claurice	1 020	1 020	0%	40
Puits de Fages	31 892	34 680	8,7%	60
Source Gail 2	1 750	1 550	-11,4%	60
Vayrac	5 023	4 657	-7,3%	60
Puits du Boudet	40 384	43 899	8,7%	60
Limouzette haut (ouvrage amont)	18 577	18 496	-0,4%	60
Pejas-les-Vernets	3 376	7 001	107,4%	50
Channac haut	8 668	12 013	38,6%	50
Pejas-Soissels	3 377	7 001	107,3%	50

Limouzette bas (ouvrage amont)	18 577	18 496	-0,4%	60
Channac bas	8 688	12 012	38,3%	50
Brugers Aval	2 175	2 170	-0,2%	60
Les Estrets	1 581	1 878	18,8%	80
Félines	1 581	1 878	18,8%	80
Brugers Amont	2 175	2 170	-0,2%	60
Font Clavade	27 827	24 229	-12,9%	60
Bicheires	27 782	24 227	-12,8%	60
Entraygues	11 744	10 354	-11,8%	60
Serre	4 747	4 709	-0,8%	60
Truc César	317	209	-34,1%	60
Total du volume produit (V1)	836 426	833 328	-0,4%	48,43

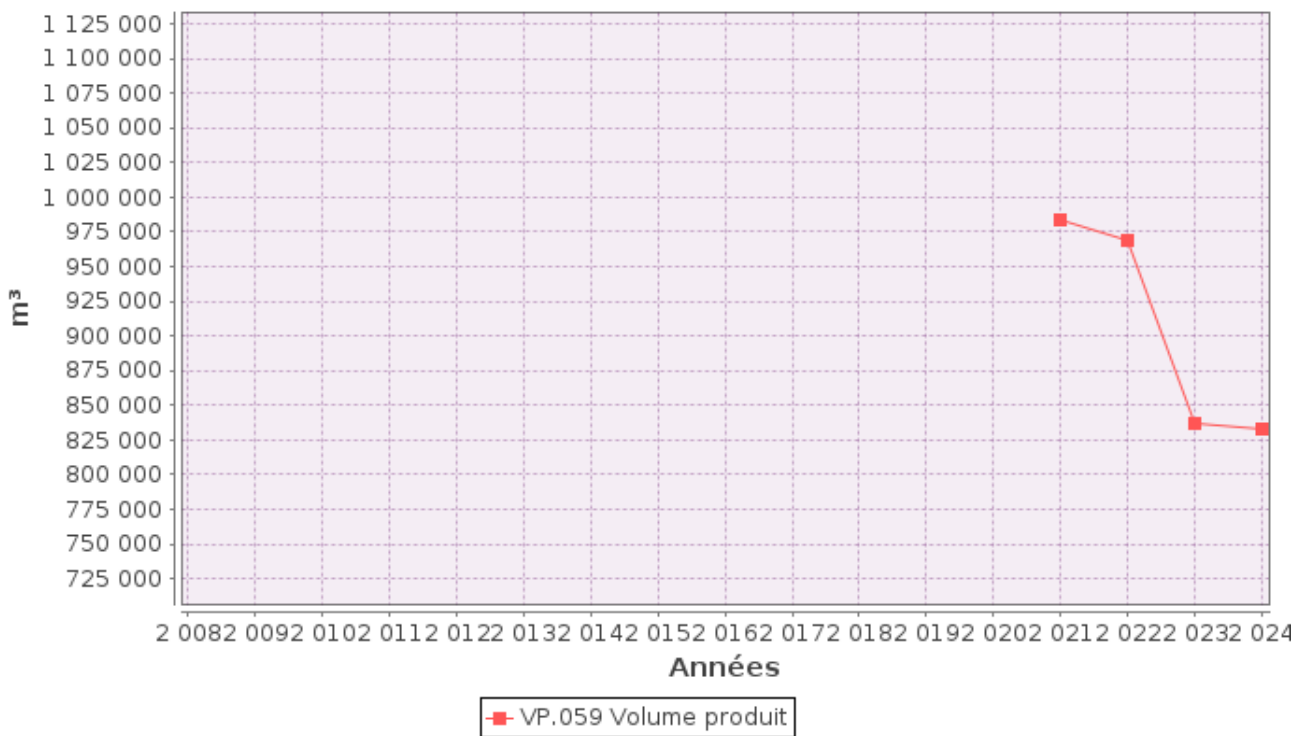

1.6.3. Achats d'eaux traitées




Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2023 en m³	Volume acheté durant l'exercice 2024 en m³	Variation des volumes achetés en %	Indice de protection de la ressource exercice 2024
Sans objet	0	0		
Total d'eaux traitées achetées (V2)	0	0	___%	100



1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice

Acheteurs	Volumes vendus durant l'exercice 2023 en m ³	Volumes vendus durant l'exercice 2024 en m ³	Variation en %
Abonnés domestiques ⁽¹⁾	482 905	457 149	-5,3%
Abonnés non domestiques	0	0	___%
Total vendu aux abonnés (V7)	482 905	457 149	-5,3%
Service de La Canourgue ⁽²⁾	5 517	6 247	13,2%
Total vendu à d'autres services (V3)	5 517	6 247	13,2%

- (1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.
 (2) Dans le cas où la collectivité vend de l'eau traitée à d'autres services d'eau potable.

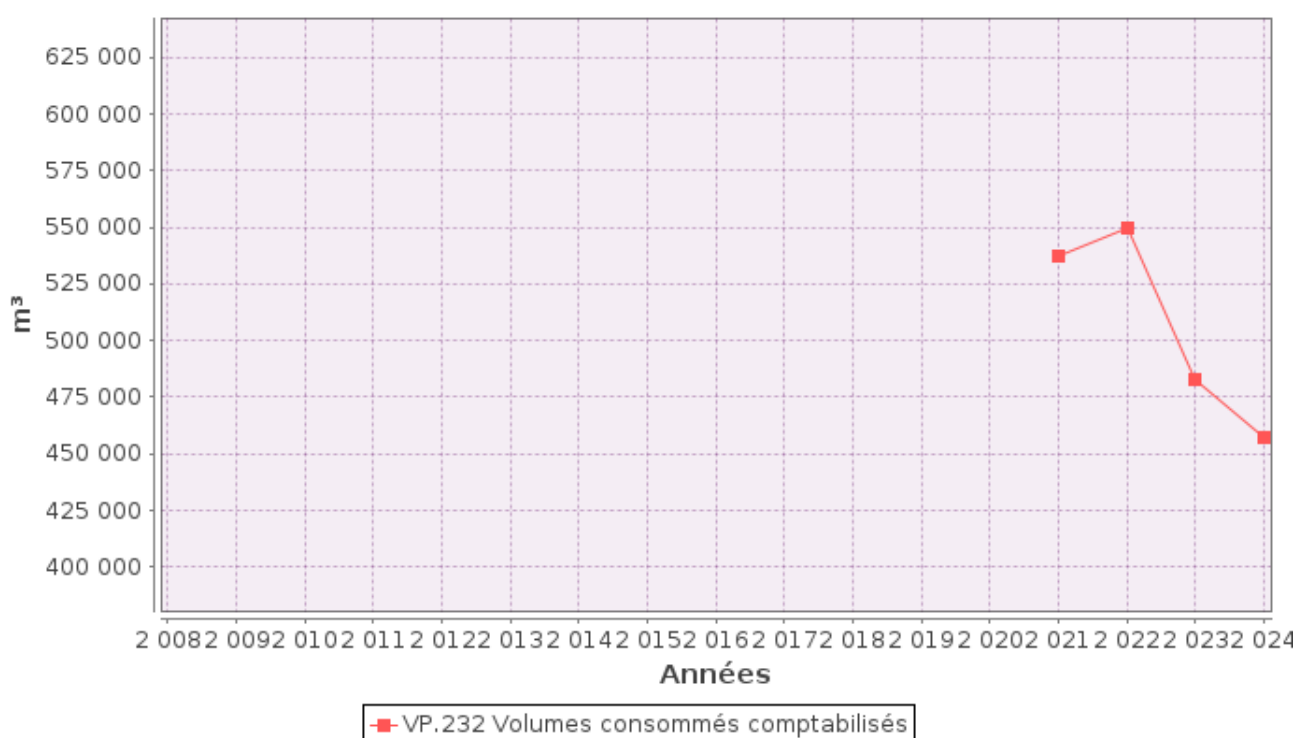

1.6.5. Autres volumes

	Exercice 2023 en m ³ /an	Exercice 2024 en m ³ /an	Variation en %
Volume consommation sans comptage (V8)	0	2 100	___%
Volume de service (V9)	23 442	55 944	138,7%

1.6.6. Volume consommé autorisé



	Exercice 2023 en m3/an	Exercice 2024 en m3/an	Variation en %
Volume consommé autorisé (V6)	506 347	515 193	1,8%

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)



Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 210,9 kilomètres au 31/12/2024 (210,9 au 31/12/2023).

2. Tarification de l'eau et recettes du service

2.1. Modalités de tarification



La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2024 et 01/01/2025 sont les suivants :

Frais d'accès au service : 15€ au 01/01/2024
15€ au 01/01/2025

La grille tarifaire a été modifiée entre 2024 et 2025.

Tarifs		Au 01/01/2024
Part de la collectivité		
Part fixe (€ HT/an)		
	Abonnement DN 15mm y compris location du compteur	100 €
	Abonnement ⁽¹⁾ DN ____	
Part proportionnelle (€ HT/m ³)		
	Prix au m ³	2,1 €/m ³
Autre : _____		____ €
Taxes et redevances		
Taxes		
	Taux de TVA ⁽²⁾	5,5 %
Redevances		
	Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau)	0,05 €/m ³
	Pollution domestique (Agence de l'Eau)	0,33 €/m ³
	VNF Prélèvement	0 €/m ³
	Autre : _____	0 €/m ³

⁽¹⁾ Rajouter autant de lignes que d'abonnements

⁽²⁾ L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Tarifs		
Part de la collectivité		
Part fixe (€ HT/an)		
	Abonnement DN 15mm y compris location du compteur	135,66 €
	Abonnement ⁽¹⁾ DN _____	
Part proportionnelle (€ HT/m ³)		
	Prix au m ³ de 0 à 120 m ³	2,29 €/m ³
	Prix au m ³ de 121 à 200 m ³	2,49 €/m ³
	Prix au m ³ au-delà de 200 m ³	2,59 €/m ³
	Autre : _____	_____ €
Taxes et redevances		
Taxes		
	Taux de TVA ⁽²⁾	5,5 %
Redevances		
	Protection de la ressource (Agence de l'Eau)	0,05 €/m ³
	Redevance sur la consommation d'eau potable (Agence de l'Eau)	0,32 €/m ³
	Redevance performance des réseaux d'eau potable (Agence de l'Eau)	0,07 €/m ³
	VNF Prélèvement	0 €/m ³
	Autre: _____	0 €/m ³

⁽¹⁾ Rajouter autant de lignes que d'abonnements

⁽²⁾ L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :


- Délibération du 28/03/2024 fixant les tarifs du service d'eau potable
- Délibération du 21/12/2016 fixant les frais d'accès au service

2.2. Facture d'eau type (D102.0)



Les tarifs applicables au 01/01/2024 et au 01/01/2025 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

Facture type	Au 01/01/2024 en €	Au 01/01/2025 en €	Variation en %
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	100,00	135,66	35,7%
Part proportionnelle	252,00	274,80	9,1%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité	352,00	410,46	16,6%
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)			
Part fixe annuelle	—	—	—%
Part proportionnelle	—	—	—%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant au délégataire	—	—	—%
Taxes et redevances			
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	6,00	0	-100%
Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau)	39,60	0	-100%
Protection de la ressource (Agence de l'Eau)	0	6	100%
Redevance sur la consommation d'eau potable (Agence de l'Eau)	0	38,40	100%
Redevance performance des réseaux d'eau potable (Agence de l'Eau)	0	8,4	100%
VNF Prélèvement :	0,00	0,00	—%
Autre :	0,00	0,00	—%
TVA	21,87	22,91	4,7%
Montant des taxes et redevances pour 120 m ³	67,47	78,28	16%
Total	419,47	488,74	16,5%
Prix TTC au m³	3,50	4,07	16,3%

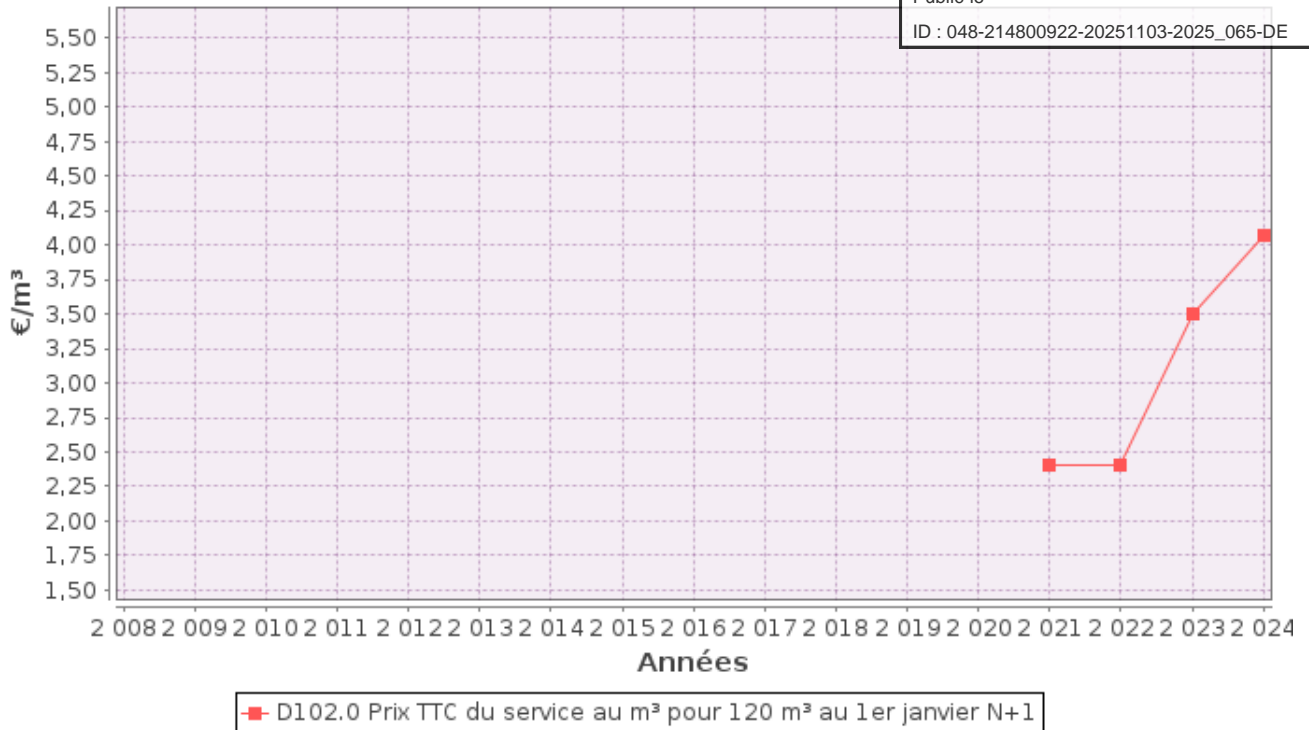

ATTENTION : l'indicateur prix prend en compte l'ensemble de la compétence de la production à la distribution.

Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est : identique.

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :

- annuelle
- semestrielle
- trimestrielle
- quadrimestrielle

La facturation est effectuée avec une fréquence :

- annuelle
- semestrielle
- trimestrielle
- quadrimestrielle

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

Financement d'une future station d'eau potable et raccordement de Marvejols, de Montrodât et du Secteur Sud

Augmentation du coût des fournitures : Chlore, Polychlorure d'aluminium, canalisations fonte...

2.3. Recettes



Recettes de la collectivité :

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2024 : 1 709 113 € (1 174 121 € au 31/12/2023).

3. Indicateurs de performance

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)



Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2023	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2023	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2024	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2024
Microbiologie	35	2	35	0
Paramètres physico-chimiques	35	0	35	1

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$\text{taux de conformité} = \frac{\text{nombre de prélèvements réalisés} - \text{nombre de prélèvements non conformes}}{\text{nombre de prélèvements réalisés}} * 100$$

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m³/jour.

Analyses	Taux de conformité exercice 2023	Taux de conformité exercice 2024
Microbiologie (P101.1)	94,3%	100%
Paramètres physico-chimiques (P102.1)	100%	97,1%

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)



L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

	nombre de points	Valeur	points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾	Oui	15
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)		Oui	
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		95%	
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾	70%	12
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux ⁽³⁾	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ⁽³⁾	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	Non	0
TOTAL (indicateur P103.2B)	120	-	112

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

3.3. Indicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)



Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.


Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$\text{rendement du réseau} = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement primaire du réseau) vaut :

$$\text{part du volume vendu parmi le volume mis en distribution} = \frac{V_7}{V_4}$$

	Exercice 2023	Exercice 2024
Rendement du réseau	61,2 %	62,6 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) [m ³ / jour / km]	6,65	6,77
Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement primaire)	58,1 %	55,3 %

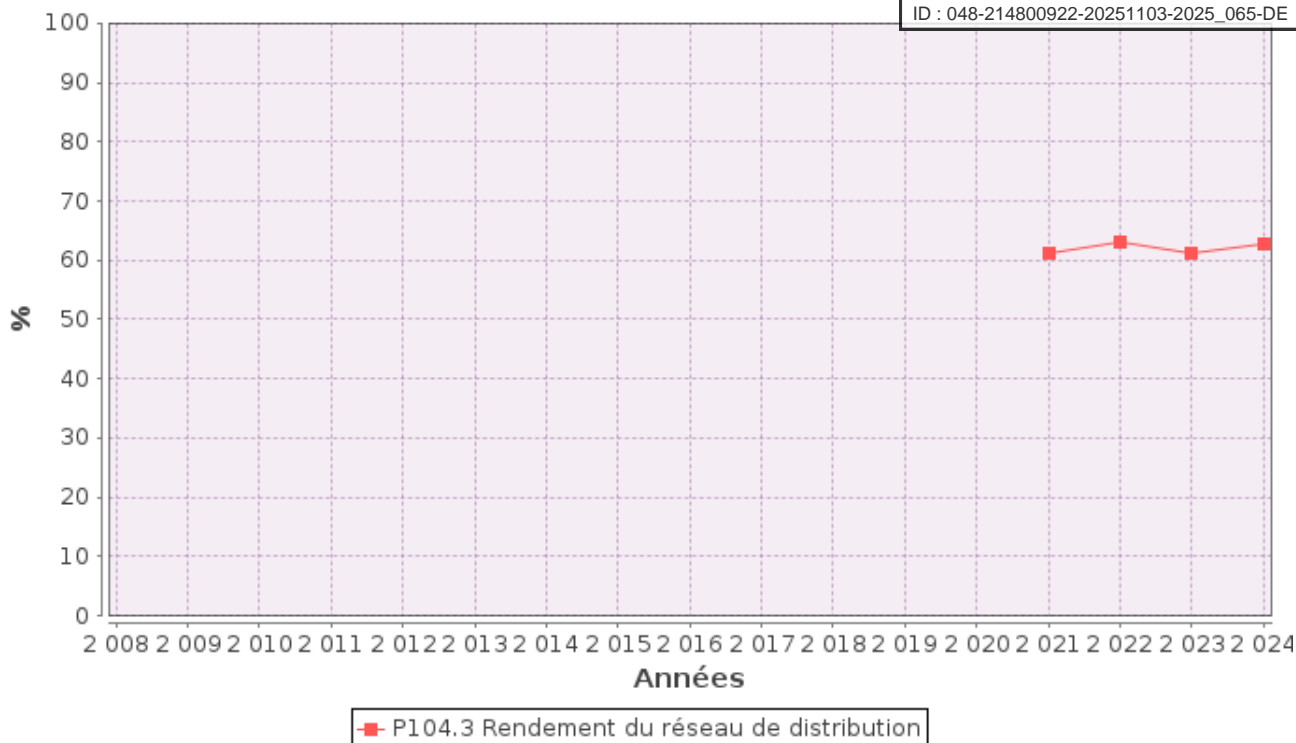

3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)



Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

$$\text{indice linéaire des volumes non comptés} = \frac{V_4 - V_7}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Pour l'année 2024, l'indice linéaire des volumes non comptés est de 4,8 m³/j/km (4,5 en 2023).


3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)



Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

$$\text{indice linéaire des pertes en réseau} = \frac{V_4 - V_6}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Pour l'année 2024, l'indice linéaire des pertes est de 4,1 m³/j/km (4,2 en 2023).

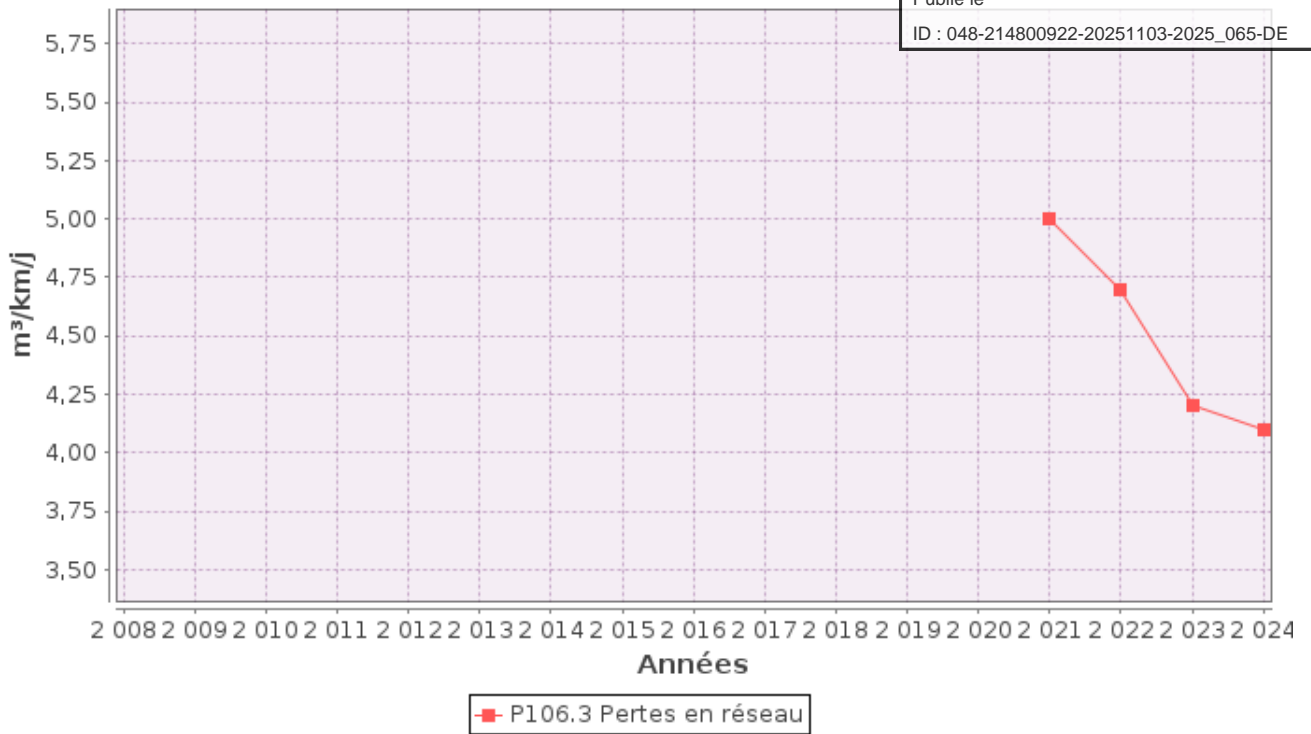

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)



Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	___%	0,57%	___%	1,04%	1,8%

Au cours des 5 dernières années, 19 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'année 2024, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 1,8% (1,04 en 2023).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)



La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

- 0% Aucune action de protection
- 20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours

- 40% Avis de l'hydrogéologue rendu
- 50% Dossier déposé en préfecture
- 60% Arrêté préfectoral
- 80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
- 100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2024, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est **48,4%** (48% en 2023).

3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1)



Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures.

$$\text{taux d'occurrence des interruptions de service non programmées} = \frac{\text{nombre d'interruptions de service non programmées}}{\text{nombre d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'année 2024, 0 interruption(s) de service non programmée(s) ont été dénombrées (3 en 2023), soit un taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée de **0** pour 1 000 abonnés (0,6 en 2023).

3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements (D151.0 et P152.1)



Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de **2** jours ouvrés après réception d'une demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement fonctionnel (pré-existant ou neuf).

$$\text{taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements} = \frac{\text{nombre d'ouvertures de branchements ayant respecté le délai}}{\text{nombre total d'ouvertures de branchements}} * 100$$

Pour l'année 2024, le taux de respect de ce délai est de **100%** (100% en 2023).

3.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité




La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49).

$$\text{durée d'extinction de la dette pour l'année de l'exercice} = \frac{\text{encours de la dette au 31 décembre de l'exercice}}{\text{épargne brute annuelle}}$$

	Exercice 2023	Exercice 2024
Encours de la dette en €	2 844 950,92	2 372 284,25
Epargne brute annuelle en €	-123 739,34	422 119,88
Durée d'extinction de la dette en années	31	5,6

Pour l'année 2024, la durée d'extinction de la dette est de 5,6 ans (31 en 2023).

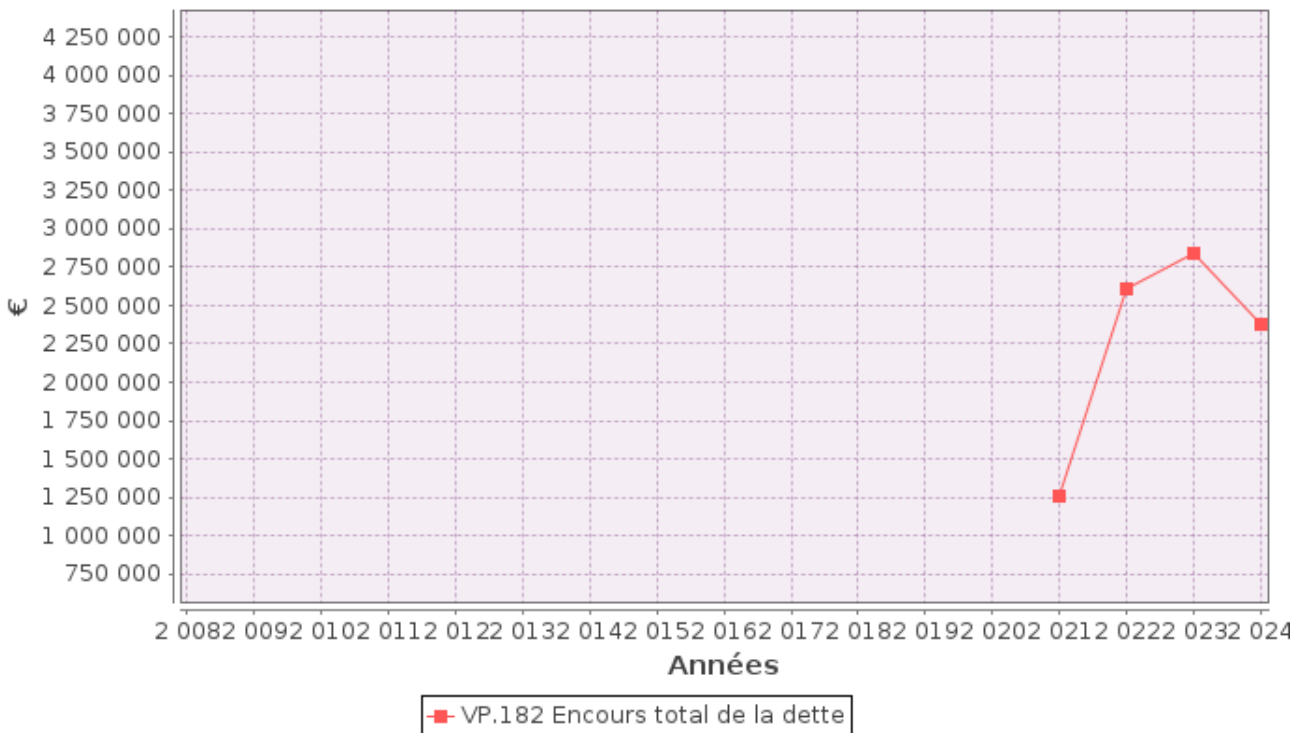

3.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P154.0)



Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite).

Toute facture impayée au 31/12/2024 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement.

$$\text{taux d'impayés sur les factures de l'année précédente} = \frac{\text{montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours}}{\text{chiffre d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente}} * 100$$

	Exercice 2023	Exercice 2024
Montant d'impayés en € au titre de l'année 2023 tel que connu au 31/12/2024	26 993,01	30 983,65
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l'année 2023	1 446 195,27	1 238 767,3
Taux d'impayés en % sur les factures d'eau 2023	1,87	2,5

Pour l'année 2024, le taux d'impayés en % sur les factures d'eau de l'année 2023 est de 2,5% (1,87 en 2023).

3.9. Taux de réclamations (P155.1)



Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations reçues Oui Non

Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur : ____

Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 6

$$\text{taux de réclamations} = \frac{\text{nombre de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite}}{\text{nombre total d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'année 2024, le taux de réclamations est de 1,18 pour 1000 abonnés (1,99 en 2023).

4. Financement des investissements

4.1. Branchements en plomb



La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 µg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en plomb.

Branchements	Exercice 2023	Exercice 2024
Nombre total des branchements	En cours de recensement (Schémas directeurs)	En cours de recensement (Schémas directeurs)
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année	4	8
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)		
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de branchements		
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements		

4.2. Montants financiers



	Exercice 2023	Exercice 2024
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire	879 459	1 243 883
Montants des subventions en €	30 000	426 513,20
Montants des contributions du budget général en €	0	0

4.3. État de la dette du service



L'état de la dette au 31 décembre 2024 fait apparaître les valeurs suivantes :

	Exercice 2023	Exercice 2024
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)	2 844 950,92	2 372 284,25
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital	237 154,89
	en intérêts	95 677,83

4.4. Amortissements



Pour l'année 2024, la dotation aux amortissements a été de 338 791 €.

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service



Projets à l'étude	Montants prévisionnels en €	Montants prévisionnels de l'année précédente en €
Renouvellement de la prise d'eau sur la Colagne et de la station de traitement	9 000 000	
Alimentation AEP Alteyrac	250 000	
Régularisation des captages de St Léger de Peyre - Travaux	200 000	
Régularisation des captages de Gabrias - Travaux	250 000	

4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice



Programmes pluriannuels de travaux adoptés	Année prévisionnelle de réalisation	Montants prévisionnels en €
A fixer par les schémas directeurs en cours de réalisation		

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2024, le service a reçu 0 demandes d'abandon de créance et en a accordé 0.

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0 €/m³ pour l'année 2024 (0 €/m³ en 2023).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)



Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

Bénéficiaire	Montant en €
Aucun	

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Exercice 2023	Exercice 2024
	Indicateurs descriptifs des services		
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	9 500	9 500
D102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m ³]	3,5	4,07
	Indicateurs de performance		
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	94,3%	100%
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100%	97,1%
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	112	112
P104.3	Rendement du réseau de distribution	61,2%	62,6%
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /km/jour]	4,5	4,8
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /km/jour]	4,2	4,1
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	1,04%	1,8%
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	48%	48,4%
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0	0